

ENDBEFUND

lt. Wiener Feuerpolizei-, Luftreinhalte- und Klimatechnikgesetz und Wiener Kehrverordnung sowie den Technischen Richtlinien für Einrichtung, Änderung, Betrieb und Instandhaltung von Niederdruck-Gasanlagen - dient als Bestandteil für den Überprüfungsbericht des GVU WIEN ENERGIE Gasnetz GmbH

BOCS Business Outsourcing Consulting Service
Ing. Dipl. Wi.Ing.(FH) Alexander Salib
Reindorfstraße 32/2
1150 Wien

Eingelangt am: _____

Rauchf.-Nr.: R _____ / _____

Komm.-Nr.: _____ / _____

Vom GVU auszufüllen!

Befund-Nr. 146/2010
Datum 08.10.2010
Zeichen es
DVR: 1065718

Im Objekt: 1150, Reindorfstraße 32/2
wurde aufgrund Ihres Auftrages die Untersuchung der nachfolgend angeführten Abgasanlage(n) durchgeführt.

Beschreibung der Feuerstätten

Neu angeschlossene Gasfeuerstätte(n)				
Gasverbrauchseinrichtungen Firma, Typenbezeichnung	Aufstellungs- raum	Abgasanlage	Abgas- klappe	Lfd. Nr.
Aussenwand-Gaskombiwasserheizer Junkers ZWB 28-3 E	im Lokal	Luft-Abgas-System	Nein	0
-----	-----	-----	-----	-----
Bereits angeschlossene Feuerstätte(n)				
-----	-----	-----	-----	-----

Anmerkungen (Verpuffungsklappe, Gebläsebrenner, Nebenluftanlage, Min/Max-Bel. in kW, Betriebsart, etc.)

GzNr. 8040514


Installationsfirma

nicht bekannt

Ergebnis der Untersuchung

Die oben angeführte neu angeschlossene Gasfeuerstätte ist ordnungsgemäß an die Abgasanlage angeschlossen und kann betrieben werden.

Die Abgaszufuhr entspricht ÖN B8211 und B8201 sowie den brandschutztechnischen Bestimmungen.

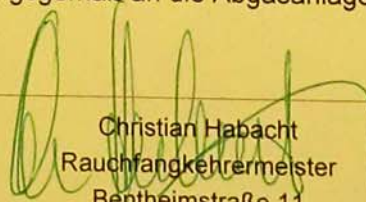

Christian Habacht
Rauchfangkehrermeister
Bentheimstraße 11
1210 Wien

T 01/2702831 - F 01/270283119
info@habacht.at

177/10/2010 21:54